


RZUT PIĘTRA  
SKALA 1:100

A

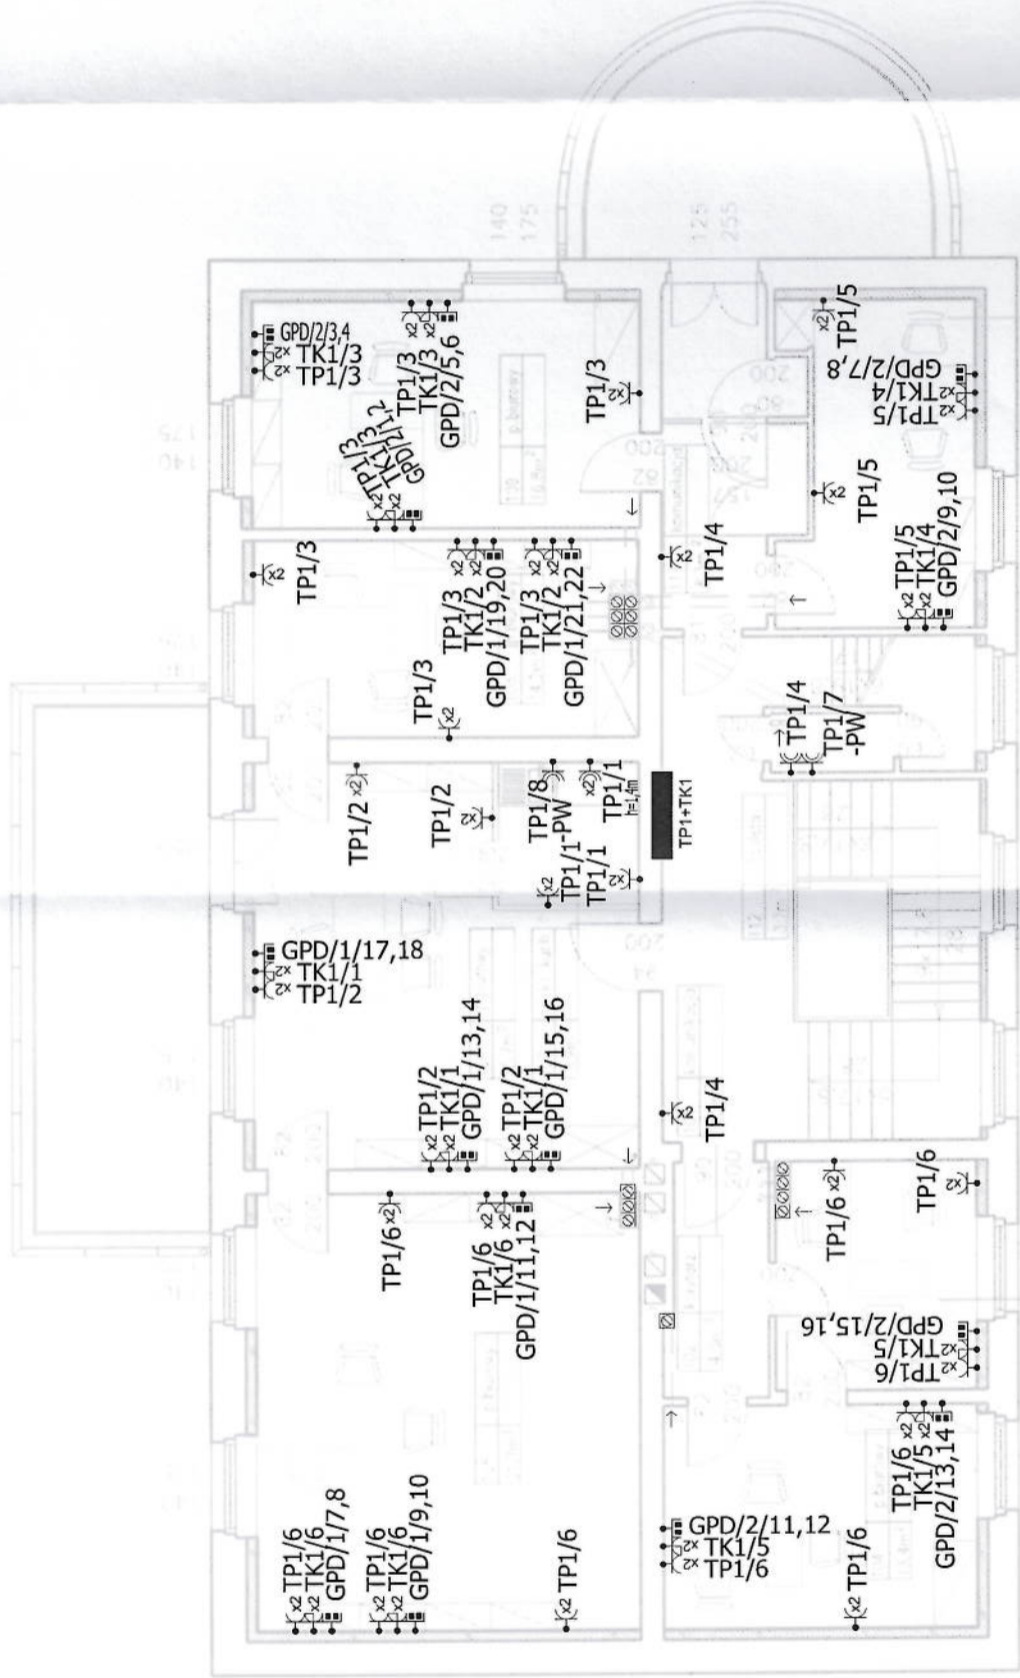

LEGENDA

|                   | Trasy kabli i przewodów  |
|-------------------|--|
| •x2<br>•x2<br>•x2 | GN 230V podwójne IP20<br>GN 230 DATA podwójne IP20<br>GN 2x RJ45 |
| TP1/2             | Numer obowodu z rozdzielnic                                      |
| ■                 | Rozdzielnica   |
| •x2               | GN 230V IP44   |
| •x2               | GN 230V podwójne IP20  |
| ○                 | Przycisk dzwonka   |
| □                 | Zamek elektryczny  |
| ~                 | Wypust kablowy (rezerwa min. 1,5m)                               |

UWAGI:

1. Instalację wykonać w układzie TN-S.
2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 750V 3, 4, 5 x 1,5mm<sup>2</sup>.
3. Instalację gniazd 230V wykonać przewodem YDYżo 750V 3x2,5mm<sup>2</sup> p/t;
4. Osprzęt serii SIMON BASIC lub równoważny
5. Gniazda i wypusty oświetleniowe dostosować do sytuacji na budowie, w przypadku kolizji lokalizację rozstrzygnąć na budowie.
6. Wentylatory w każdej łazience zasilić z inst. oświetlenia YDYżo 3x1,5mm<sup>2</sup>.

Investycja: Termomodernizacja i remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu

Jednostka projektowa:

**ELEKTRO  
TECHNIKA**

www.elektrotechnika.olsztyn.pl

| Funkcja      | Imię i nazwisko             | Specjalność  | Nr uprawnień     | Podpis              |
|--------------|-----------------------------|--|------------------|---------------------|
| Projektant   | mgr inż. Wojciech Mrozewski | Instalacja w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych    | WAM/0145/POOE/10 | <i>[Signature]</i>  |
| Opracował    | mgr inż. Radosław Czajka    |  |                  |                     |
| Sprawdzający | mgr inż. Hubert Skańkiewicz | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | POM/0018/POOE/10 | <i>[Signature]</i>  |
| Nr umowy:    | Stadium: PB                 | Branża: E  | Skala: ----      | Nr rysunku: E-9     |
| Projekt      |                             |  |                  | Data: 04.12.2016 r. |