


	Atlantyk 3 2x18W 10-516 Olsztyn
	Atlantyk 3 2x36W
	Atlantyk 3 2x58W
	iTech 3W 1h
	Oprawa ewakuacyjna LED 1h jednostronna
	Oprawa ewakuacyjna LED 1h dwustronna
	Oprawa LED 1h jednostronna
	Trasy kabli i przewodów
	LUGCLASSIC T5 N/T 4x14W
	Downlight nlt 2x18W
	Downlight nlt 2x26W IP44
	AMBRA 2x26W
	Centrala sygnalizacji pożaru
	Centrala alarmowa
	Stacja podglądu obrazu z kamer monitoringu
	Łącznik pojedynczy IP20
	Łącznik świecznikowy IP20
	Numer obwodu z rozdzielnic
	Rozdzielnica
	GN 230V IP44
	GN 230V podwójne IP20
	Przycisk dzwonka
	Zamek elektryczny
	Wypust kablowy (rezerwa min. 1,5m)
	Manipulator
	Czujki PIR instalacji alarmowej
	Czujka optyczna dymu
	Ręczny ostrzegacz pożarowy
	Sygnalizator akustyczno- optyczny
	Czujka optyczna dymu ze wskaźnikiem zadziałania
	kamera IP 3.0MPx, PoE, w obudowie o wymiarach max.Ø110mm,h=48mm, np. NOVUS NVIP-3C7000D-P.

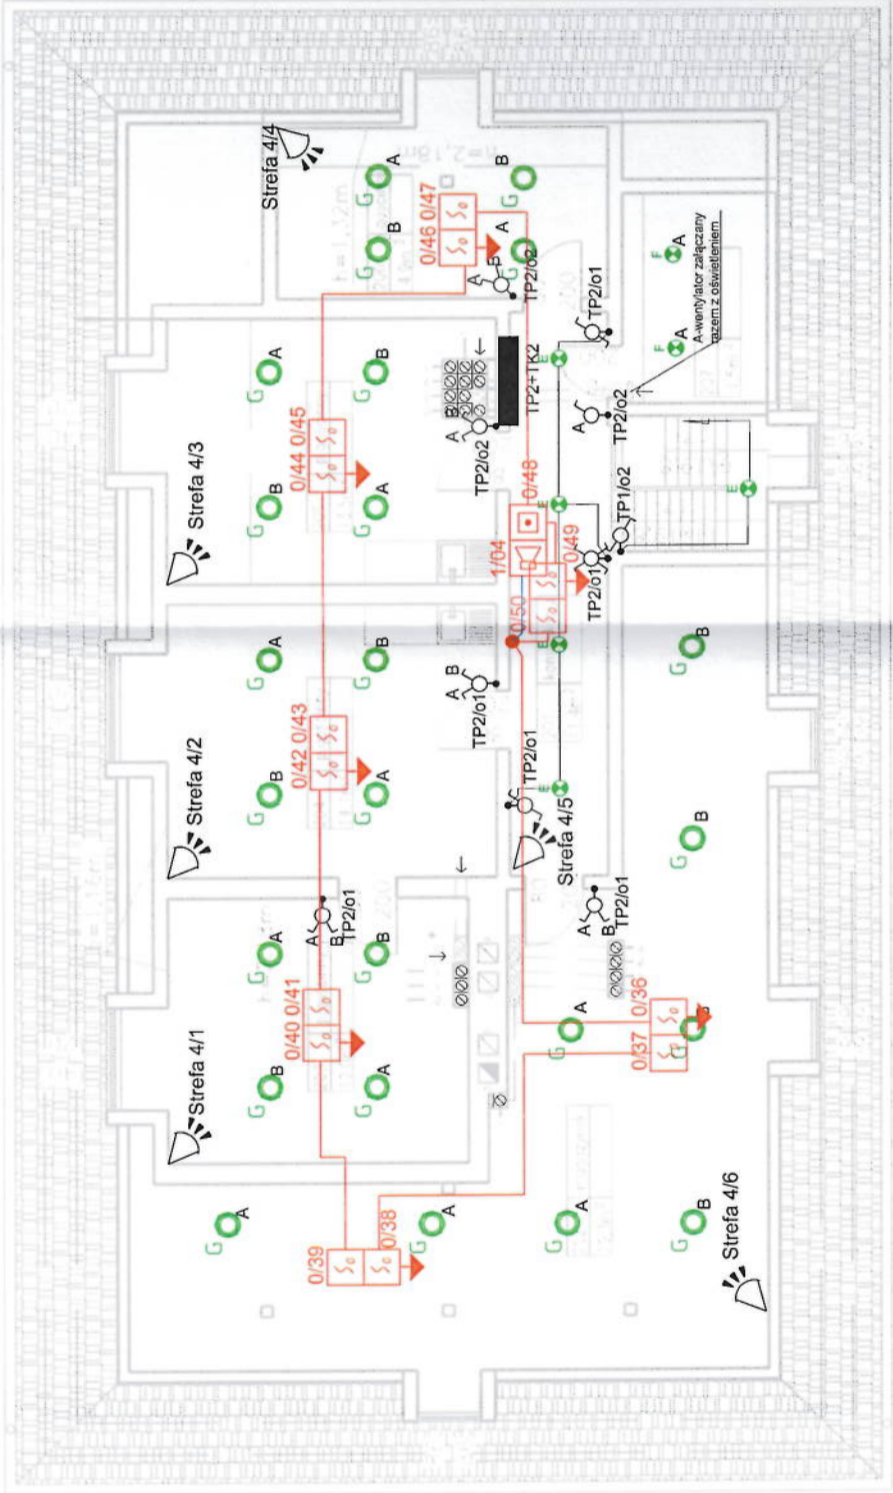

- UWAGI:
1. Instalację wykonać w układzie TN-S.
 2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 750V 3, 4, 5 x 1,5mm².
 3. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYżo 750V 3x2,5mm² p/t;
 4. Osprzęt serii SIMON BASIC lub równoważny
 5. Gniazda i wypusty oświetleniowe dostosować do sytuacji na budowie, w przypadku kolizji lokalizację rozróżnić na budowie.
 6. Wentylatory w każdej łazience zasilić z inst. oświetlenia YDYżo 3x1,5mm².

Investycja: Termomodernizacja i remont budynku Prokuratury Rejonowej w Biskupcu

Jednostka projektowa:		Nazwa obiektu:	
ELEKTRO TECHNIKA		budynek Prokuratury Rejonowej w Biskupcu	
www.elektrotechnika.olsztyn.pl		ul. Niepodległości 8, Biskupiec, działka nr 38/1, obręb 4	
Funkcja		Nr uprawnień	
mgr inż. Wojciech Mrozewski		WAM/0145/POOE/10	
Projektant		Podpis	
mgr inż. Radosław Czajka			
Opracował		Specjalność	
mgr inż. Hubert Ślaskiewicz		Instalacja w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Sprawdzający		Rzut poddasza- instalacja oświetleniowa, SSP, SSWIN, STVD	
Nr umowy:		Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Projekt		POM/0018/POOE/10	
Stadium: PB		Branża:	
		E	
		Skala: ----	
		Nr rysunku: E-10	
		Data: 04.12.2016 r.	